

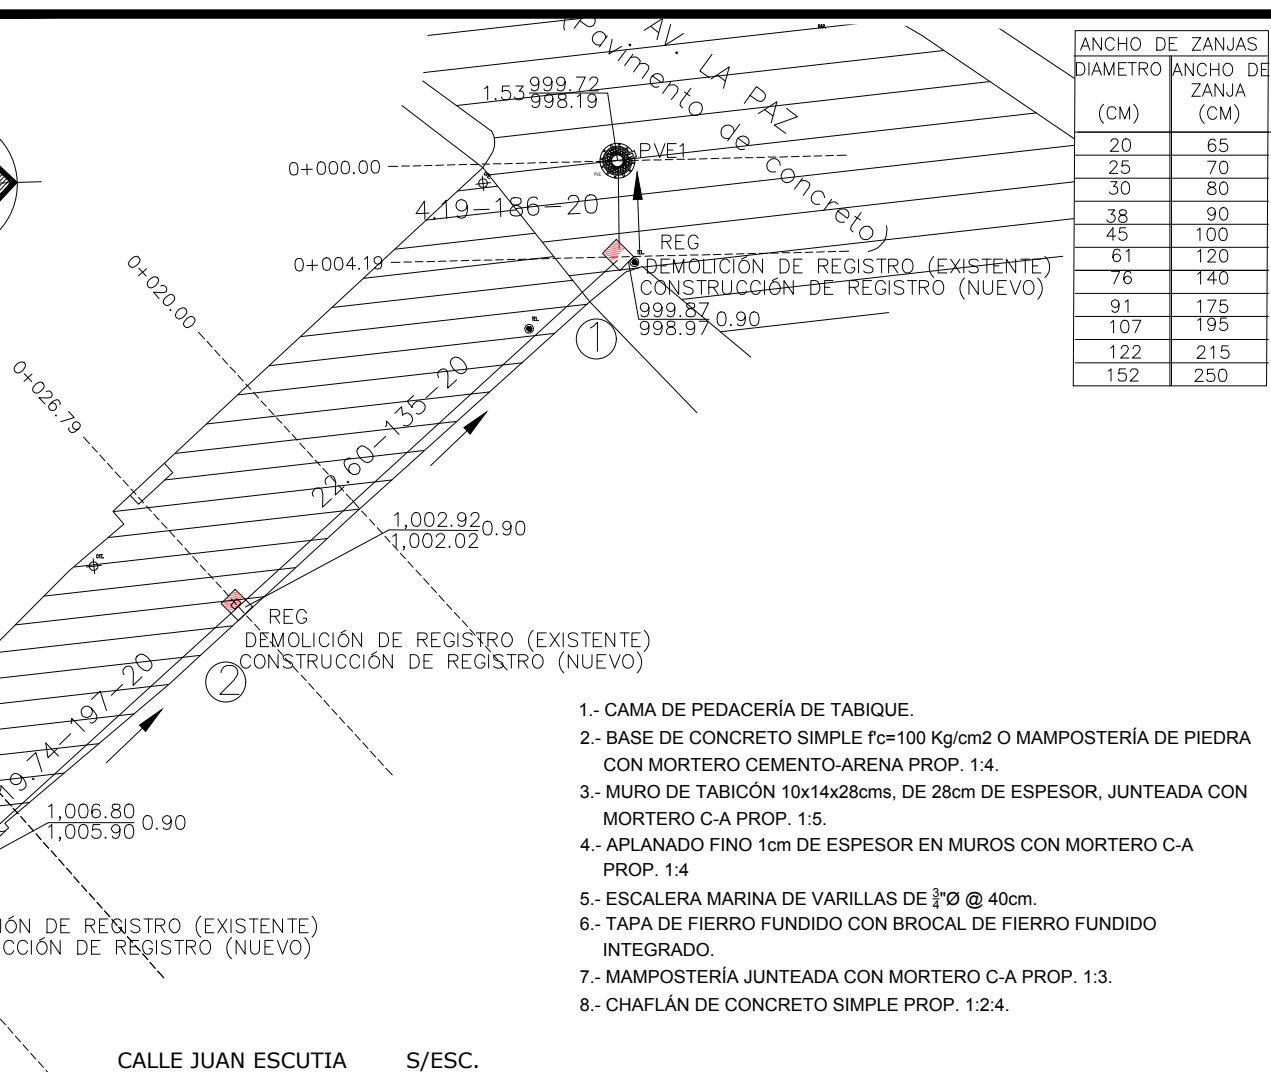




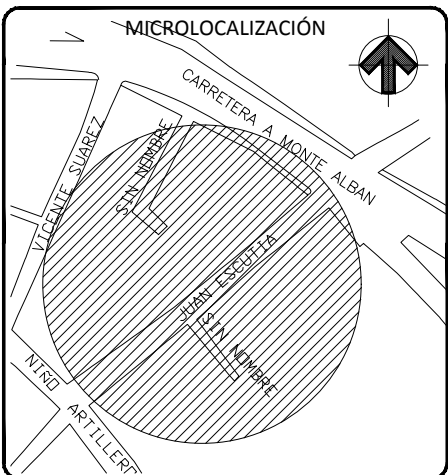





ESPECIFICACIONES:


- 1.- LA TUBERÍA SE APOYARA SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR.
- 2.- EL RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO SERÁ EN TODA LA ZANJA Y HASTA 50 CMS.DE ESPESOR ARRIBA DEL LOMO DE LA TUBERÍA (POR SER REHABILITACIÓN) Y SE COMPACTARÁ EN CAPAS DE 20 CMS. COMO ESPESOR MÁXIMO; ESTE MATERIAL SERÁ CRIBADO CON LA MALLA DEL NÚMERO 4.
- 3.- LOS ANCHOS DE ZANJAS INDICADOS CORRESPONDEN A LOS MÍNIMOS, ESTOS PODRÁN VARIAR EN FUNCIÓN AL TIPO DE TERRENO Y SUJETO AL CRITERIO DE LA SUPERVISIÓN.
- 4.- LA TUBERÍA A USAR SERÁ PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CM (8")CERTIFICADO CON LA NORMA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE
- 5.- LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS SE HARÁ DE AGUAS ABAJO A AGUAS ARRIBA.
- 6.- EL COLCHÓN SOBRE EL LOMO DEL TUBO ES EL QUE SE INDICA EN EL PLANO EN FUNCIÓN A LAS COTAS DE PLANTILLA Y DE TERRENO NATURAL
- 7.- SE DEBERÁ DE PROBAR EN CAMPO LA HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA INSTALADA SOMETIÉNDO A UNA PRESION) HIDROSTÁTICA DE 0.05MPA(0.50 KgF/cm2).
- 8.- -LOS CAMBIOS DE PROYECTO EN CAMPO DEBERÁN SER AVALADOS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O LA DEPENDENCIA RESPECTIVA.
- 9.- LOS POZOS DE VISITA SE CONSTRUIRÁN CONFORME A DETALLE ESPECIFICADO EN EL PRESENTE PLANO Y SERÁ DE TABICÓN PESADO CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 100 Kg/cm2, SE JUNTEARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5.



ANCHO DE ZANJAS	ANCHO DE ZANJA
DIAMETRO (CM)	(CM)
20	65
25	70
30	80
38	90
45	100
61	120
76	140
91	175
107	195
122	215
152	250



## NOTAS ADICIONALES:

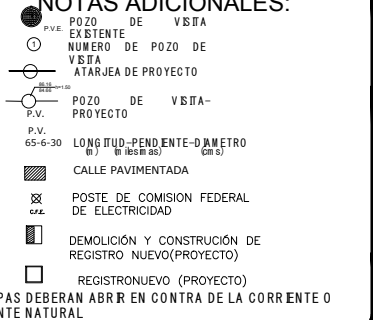

LIC. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

ING. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS  
DIRECTOR DESARROLLO URBANO, OBRAS  
PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

ING. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR  
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES  
DE OBRA PÚBLICA

PROYECTO :  
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA  
CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA SANTA ANITA PARTE  
MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.

DESCRIPCIÓN :

## DRENAJE SANITARIO

Agosto/21

S/ESC  
ESCALA

1-2  
PLANO No.

DS-001  
CLAVE:

GH